


FLUXOGRAMA DE CÓPIAS DE SEGURANÇA

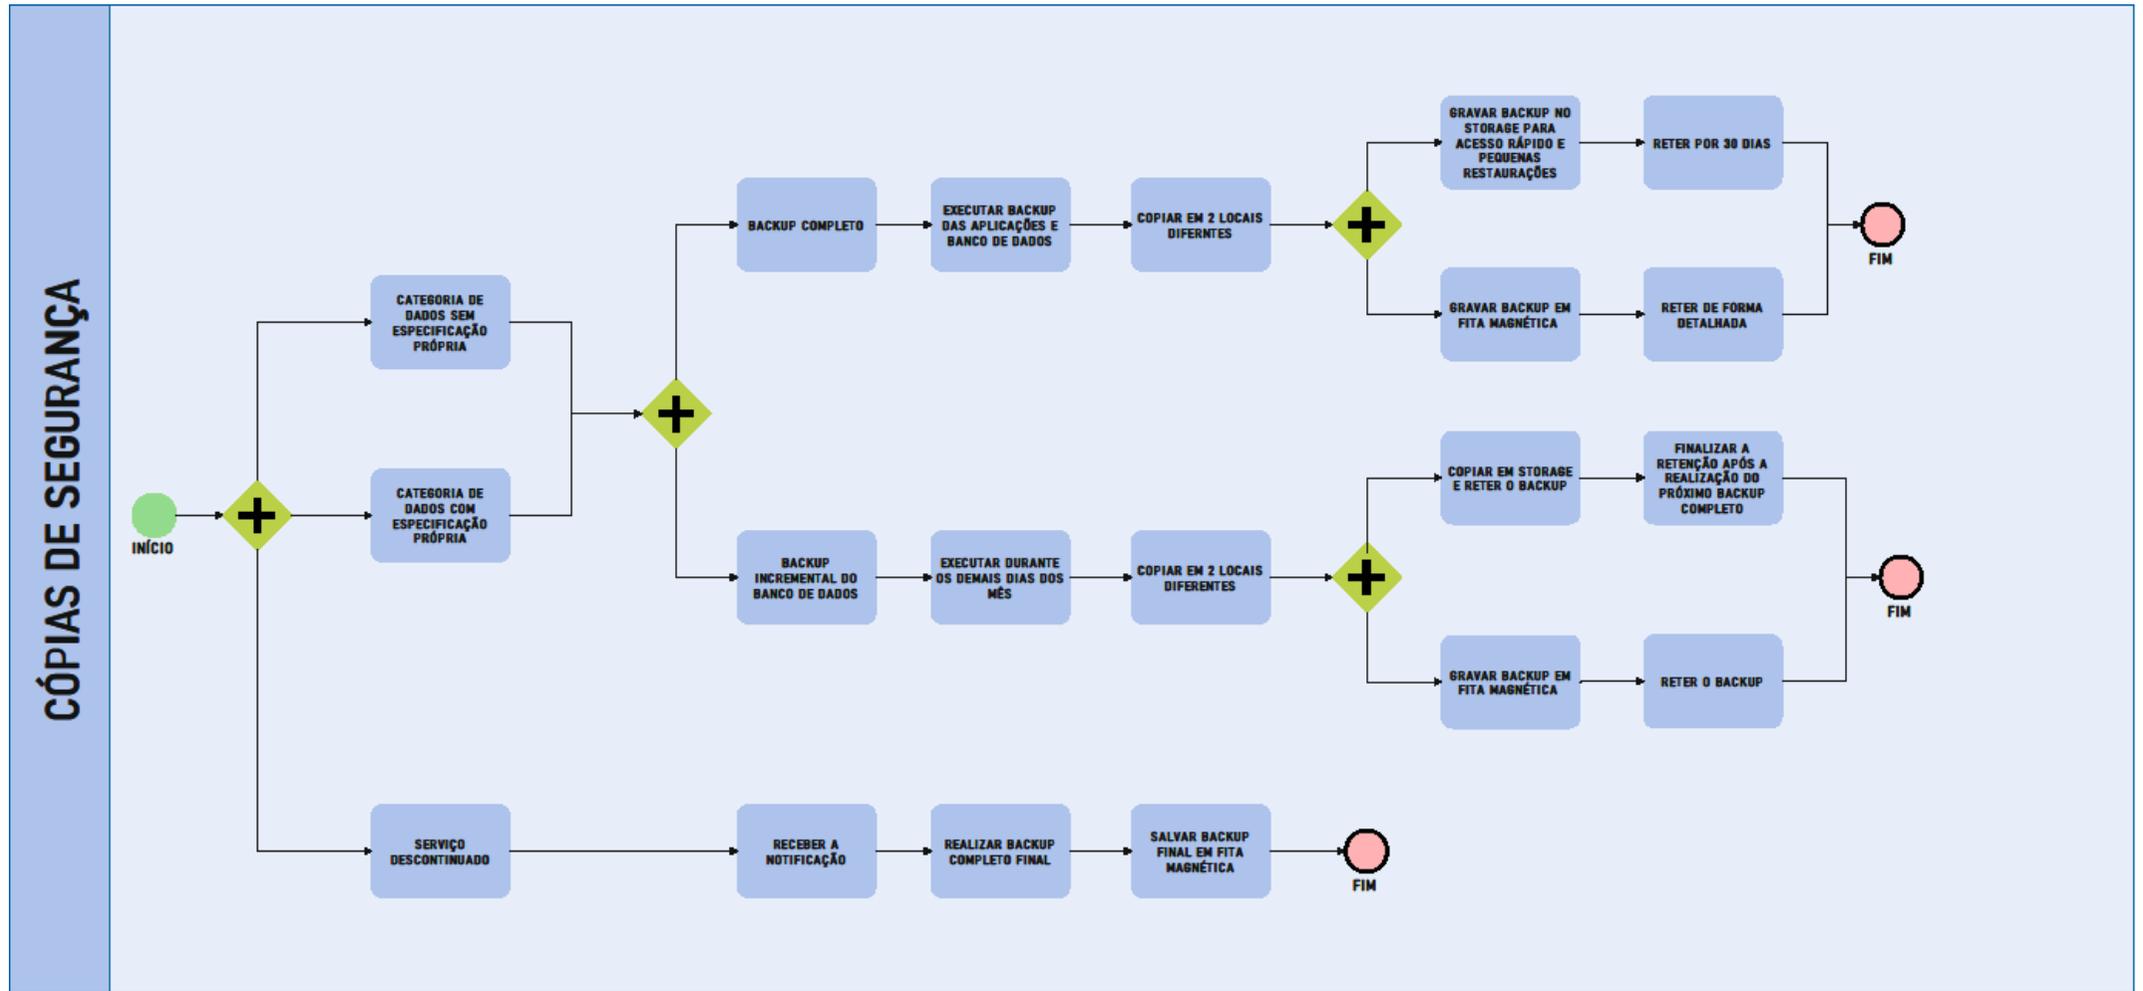

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA CÓPIAS DE SEGURANÇA - V.1.0

A política de backup em vigor na Agência encontra-se descrita de forma resumida na tabela a seguir:

| AGEPREV-MS | | |
|--|--------|---|
| Executor | Evento | Processo de Trabalho |
| ESST (Setor equipe de suporte e serviços tecnológicos) | 01.01 | Backup de dados: <ul style="list-style-type: none">• Categoria de dados sem especificação própria;• Categoria de dados com especificação própria;• Serviço descontinuado. |
| | 01.02 | O procedimento padrão para as Categorias de Dados que não possuem especificação própria, seguirá a seguinte estratégia: <ul style="list-style-type: none">• O Backup Completo de todas as aplicações, será executado entre os 10 primeiros dias de cada mês e será copiado em dois locais diferentes. O primeiro será em storage, para facilitar o acesso rápido, em pequenas restaurações e terá sua retenção de 30 dias. O segundo será fita magnética e terá sua retenção detalhada no próximo capítulo.• O Backup Incremental será executado durante os demais dias do mês e será copiado diariamente em dois locais diferentes. O primeiro será em storage e terá sua retenção finalizada após a realização do próximo backup Completo. O segundo será fita magnética e terá retenção de 3 meses. |
| | 01.03 | O procedimento para a Categoria de Banco de Dados seguirá a seguinte estratégia: <ul style="list-style-type: none">• O Backup Completo será executado semanalmente e será copiado em dois locais diferentes. O primeiro será em storage e terá sua retenção de 30 dias. O segundo será fita magnética e terá sua retenção detalhada no próximo capítulo.• O Backup Incremental e diferencial serão executados a cada 12 horas, intercalando as rotinas e será realizado em dois locais diferentes. Serão feitas em storage e sua retenção finalizada após a realização do próximo backup Completo. O segundo será fita magnética e terá retenção de 3 meses. |
| | 01.04 | Quando um serviço for descontinuado, a ESST deverá ser notificada e então providenciará um Backup completo final, envolvendo seu banco de dados e arquitetura quando necessário. Este backup deve ser gravado em fita magnética e guardada na fitoteca ou local de armazenamento adequado no órgão. |